


Montageanleitung 110740


- (GB) Mounting Instructions
- (F) Notice de Montage
- (E) Instrucciones de Montaje
- (I) Istruzione per l'Installazione
- (P) Instrucoes de montagem
- (NL) Montage Voorschrift
- (DK) Monteringsvejledning
- (S) Montageanvisning
- (FIN) Asennusohje
- (N) Montasjeveiledning
- (PL) Instrukcja montażu

660.9.


662.9.



660.9.
max. 3,4kg

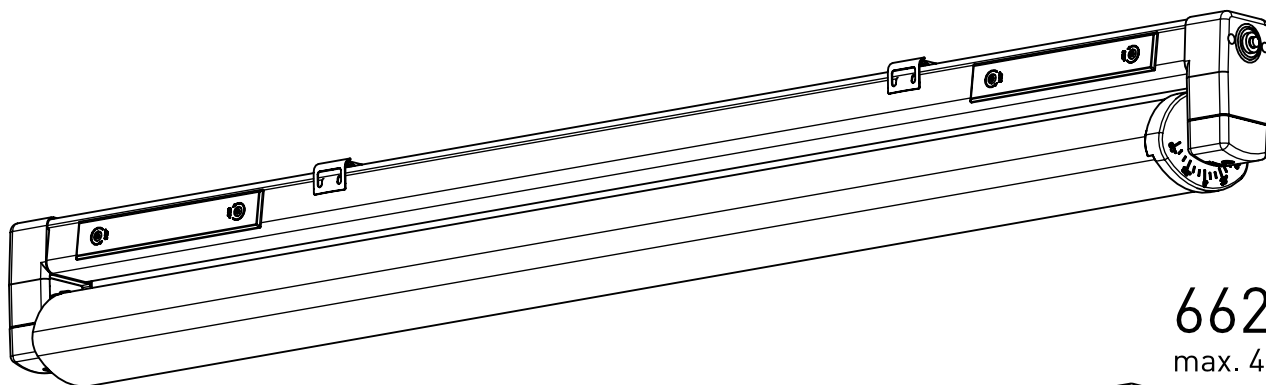

662.9.
max. 4,6kg

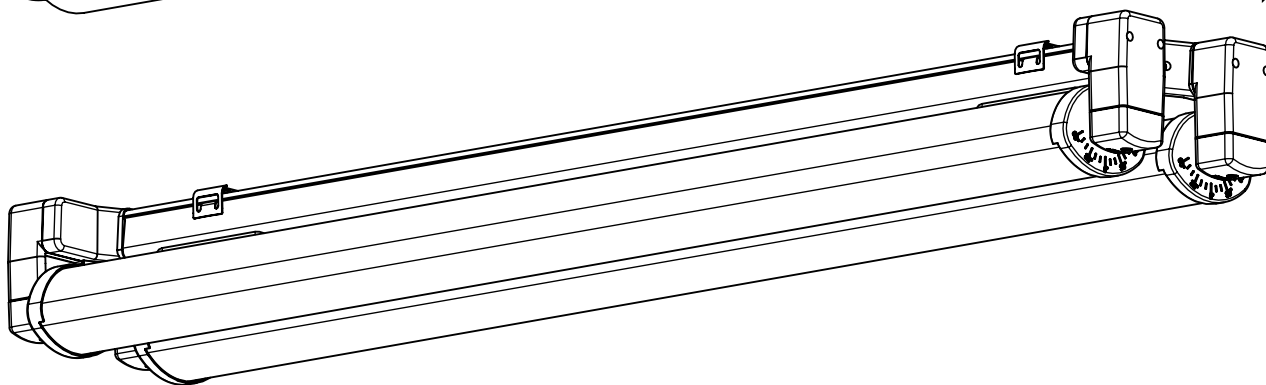


IP 65     

LED



230-240 V 0/50-60Hz

Diese Leuchte enthält eine Lichtquelle der Energie-Effizienzklasse D
This luminaire contains a light source of energy efficiency class D


NORKA

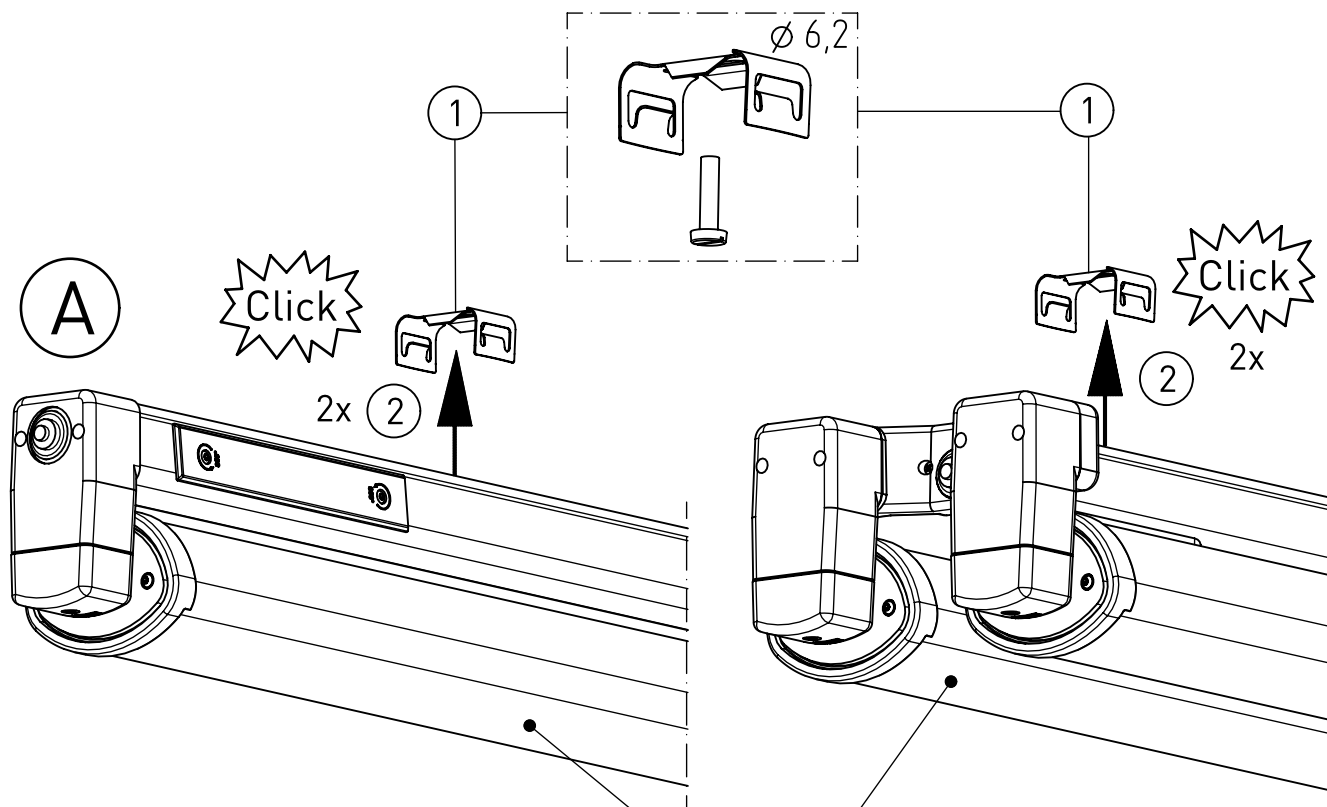

nur mit feuchtem Tuch
(Wasser) reinigen.
clean with a damp cloth
(water) only.

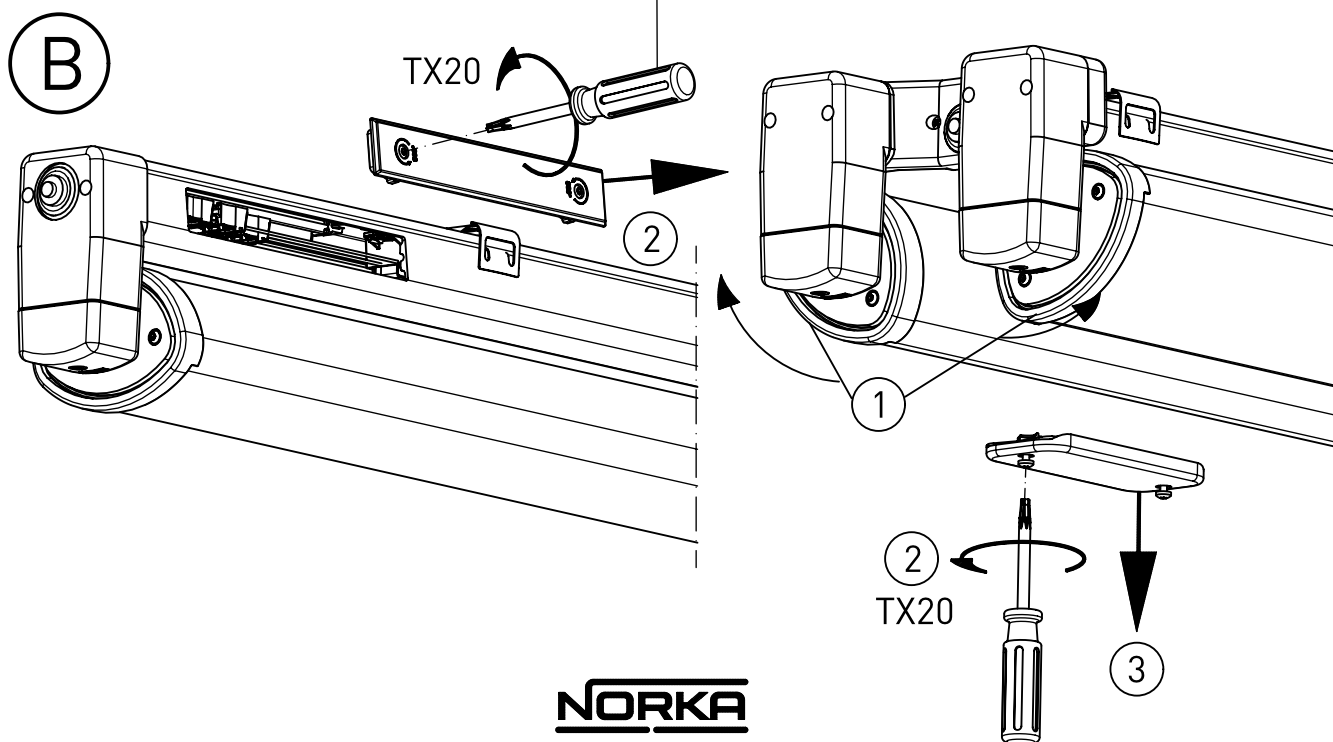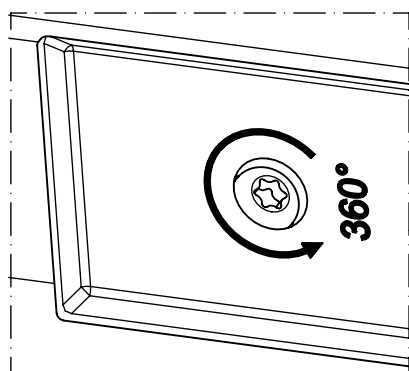

NORKA

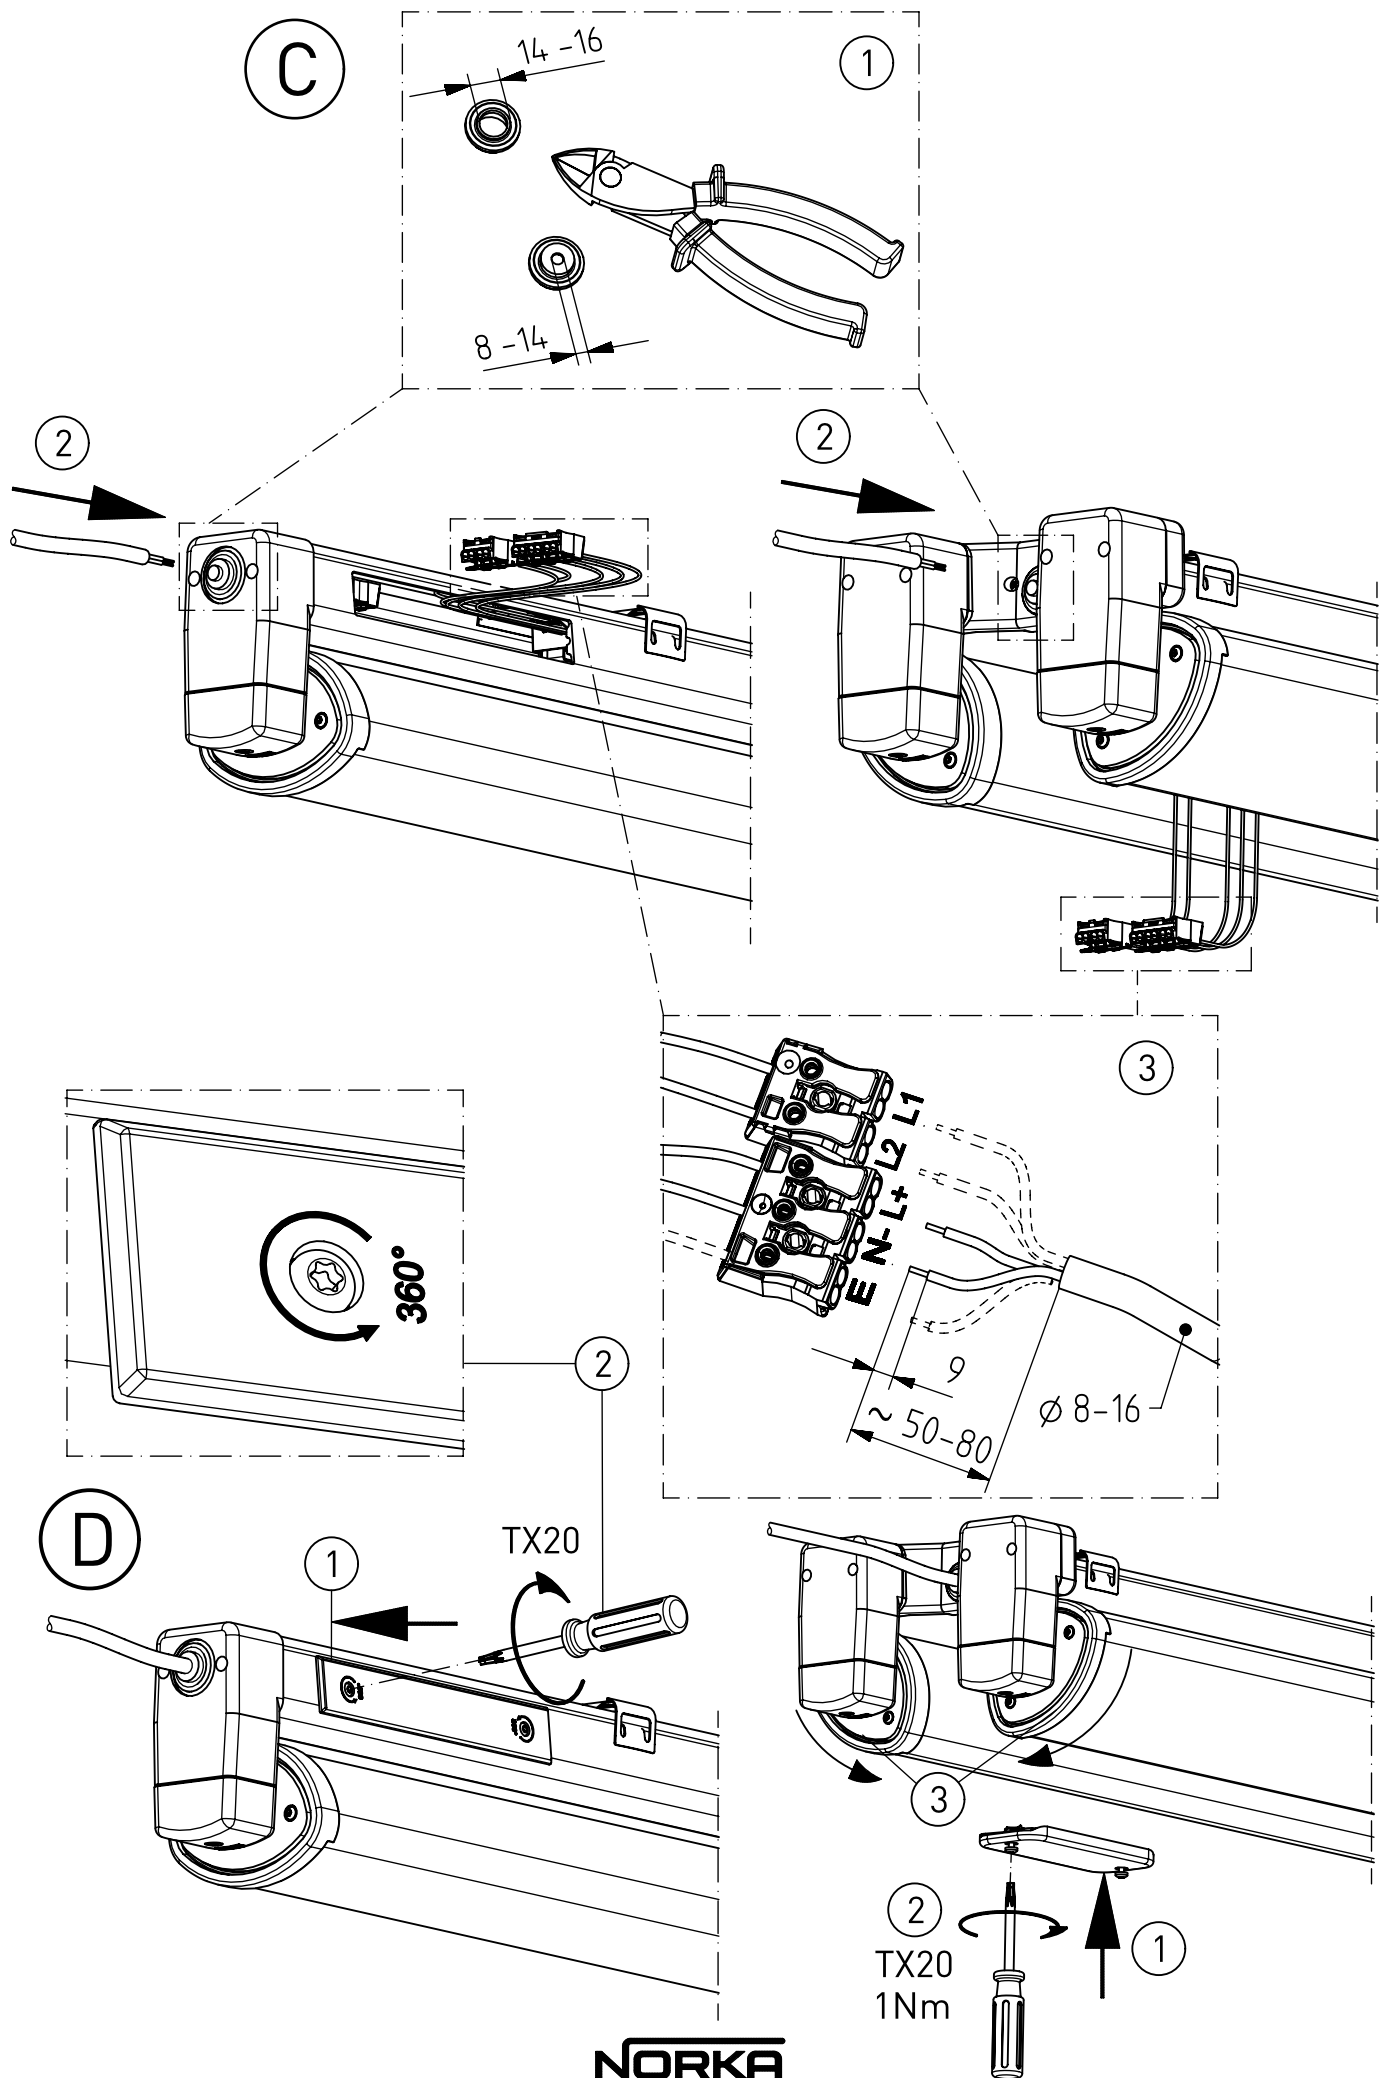

NORKA








Nicht unter Spannung öffnen


Anleitung für den Austausch des LED-Einschubs


Switch off the Luminaire before replacement

Instruction manuel for changing the LED-Replacing Kit





X1.1

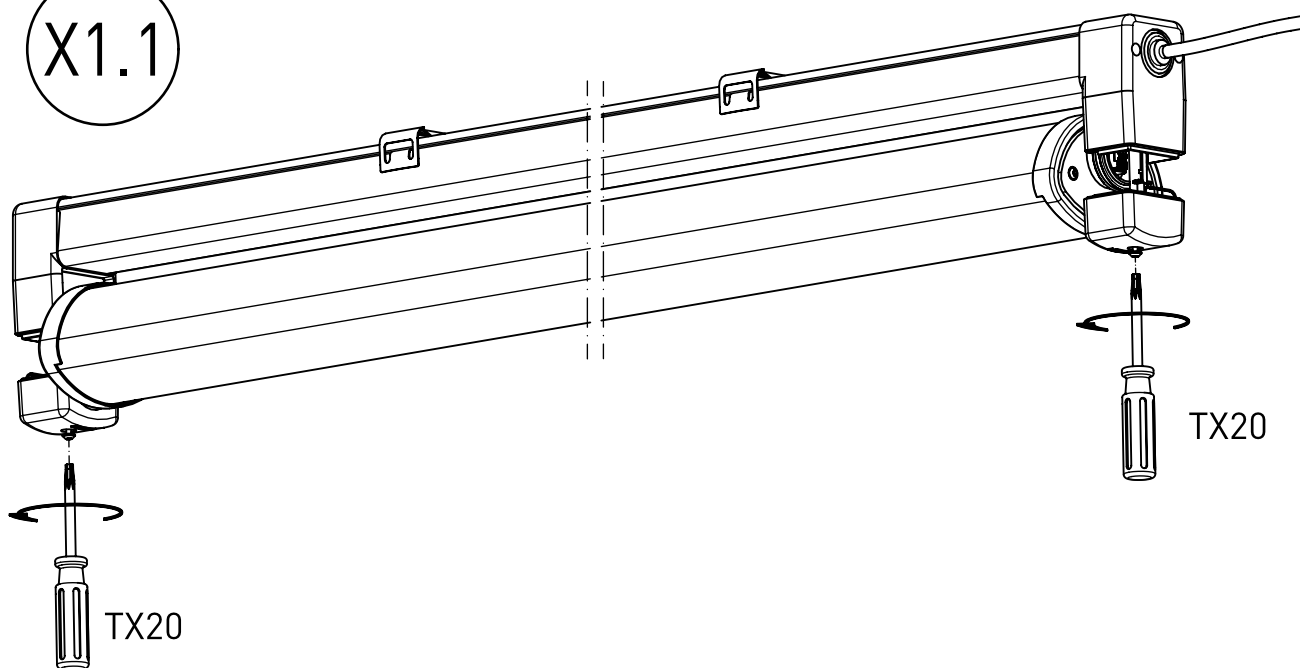




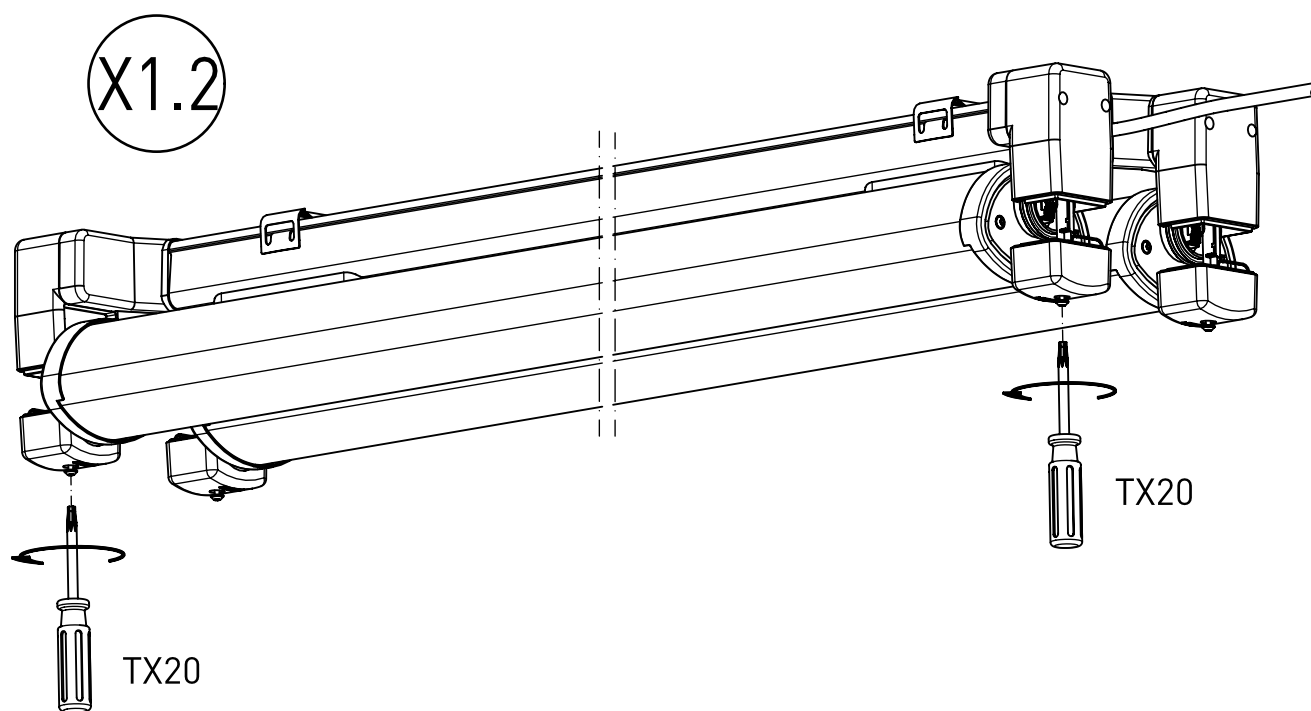


X2.1

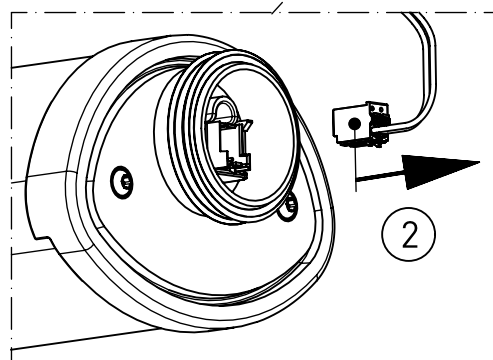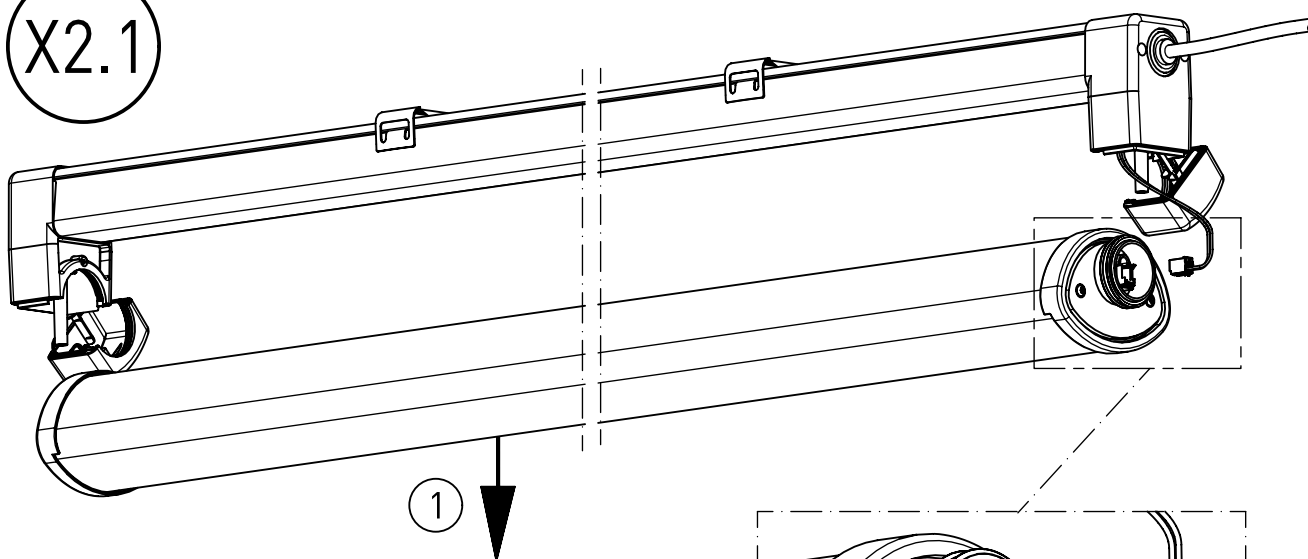


X2.2

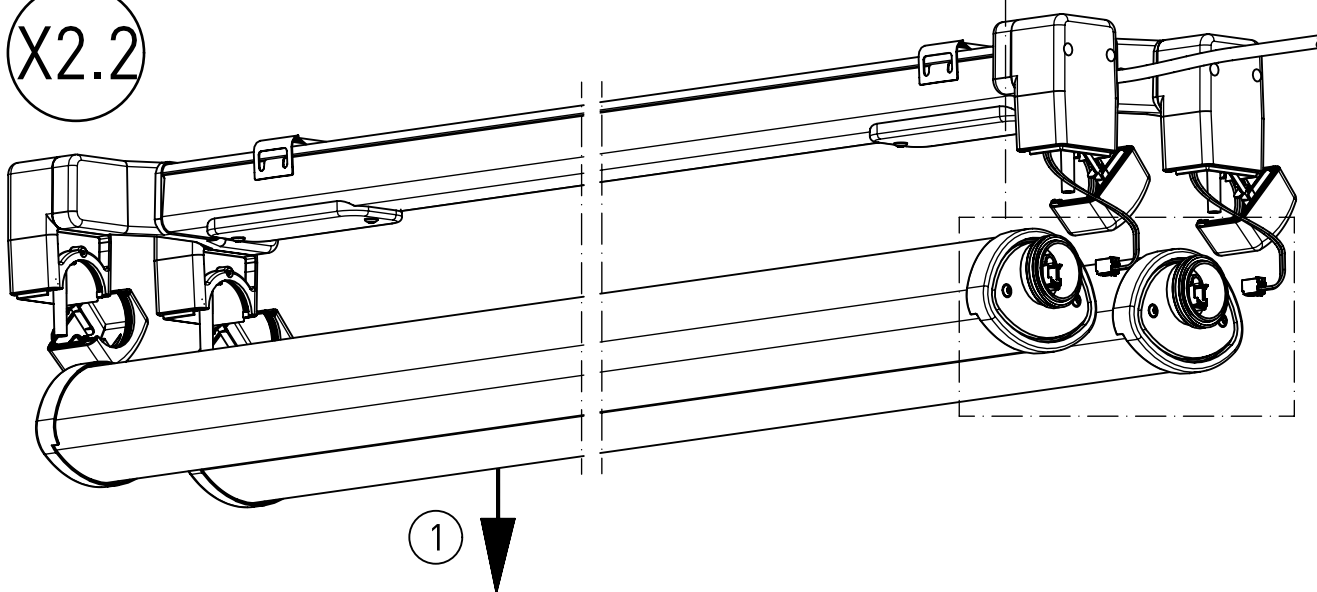


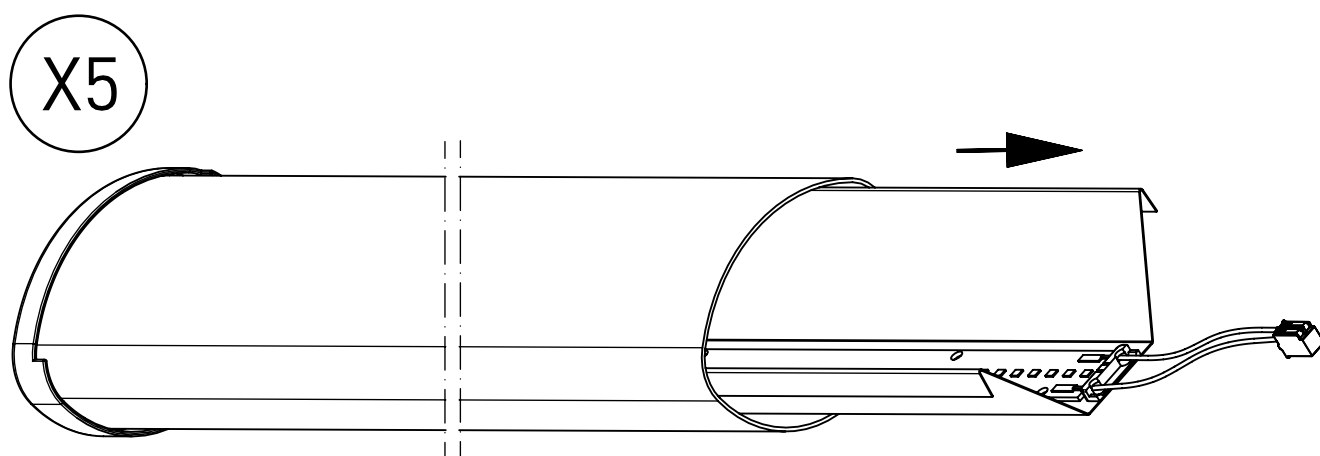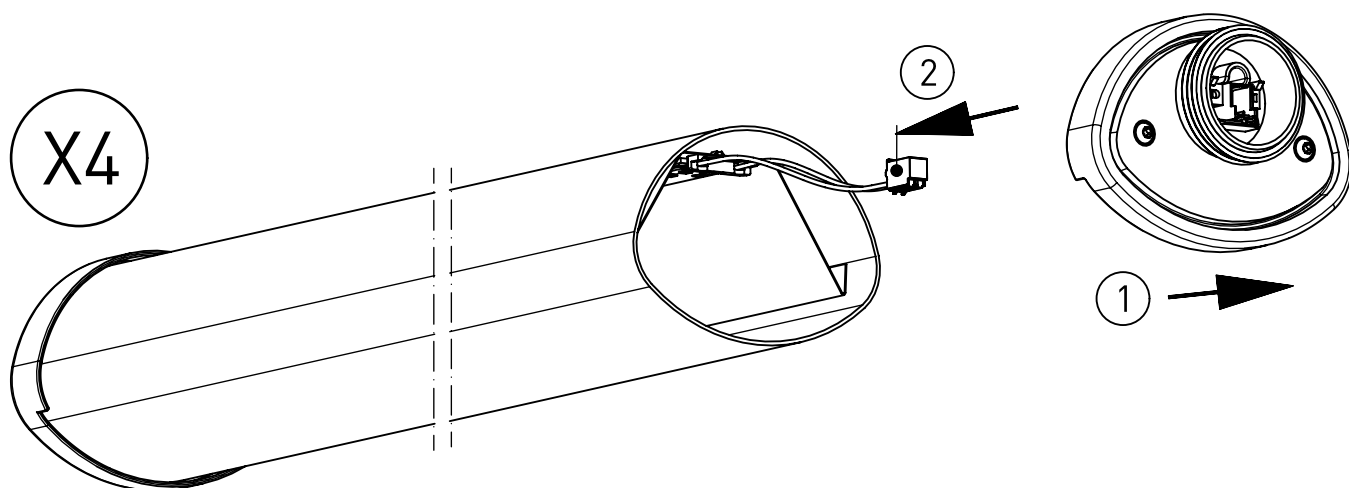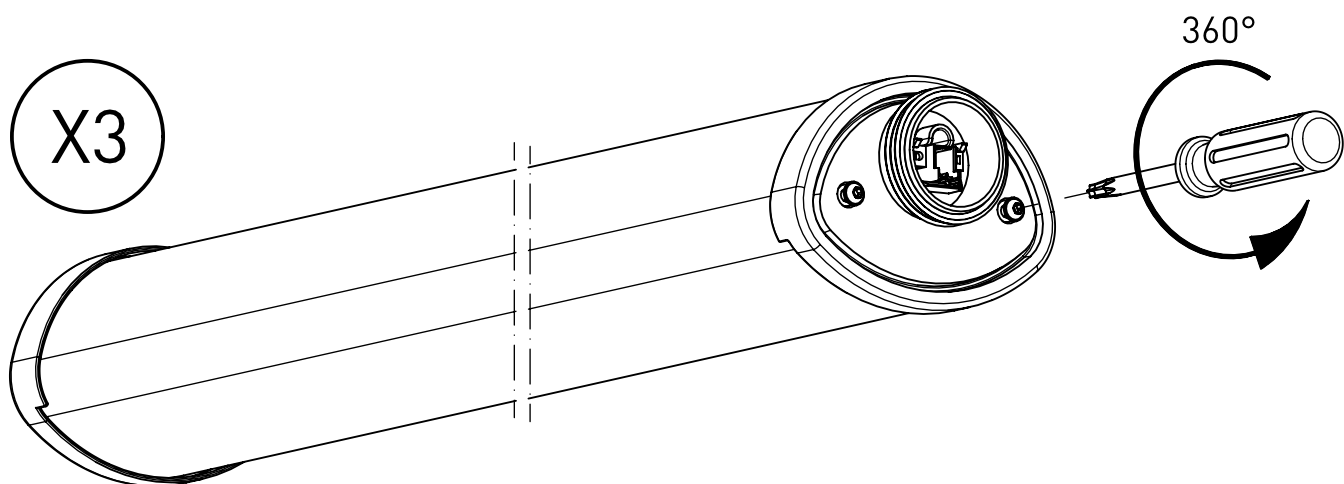


X6

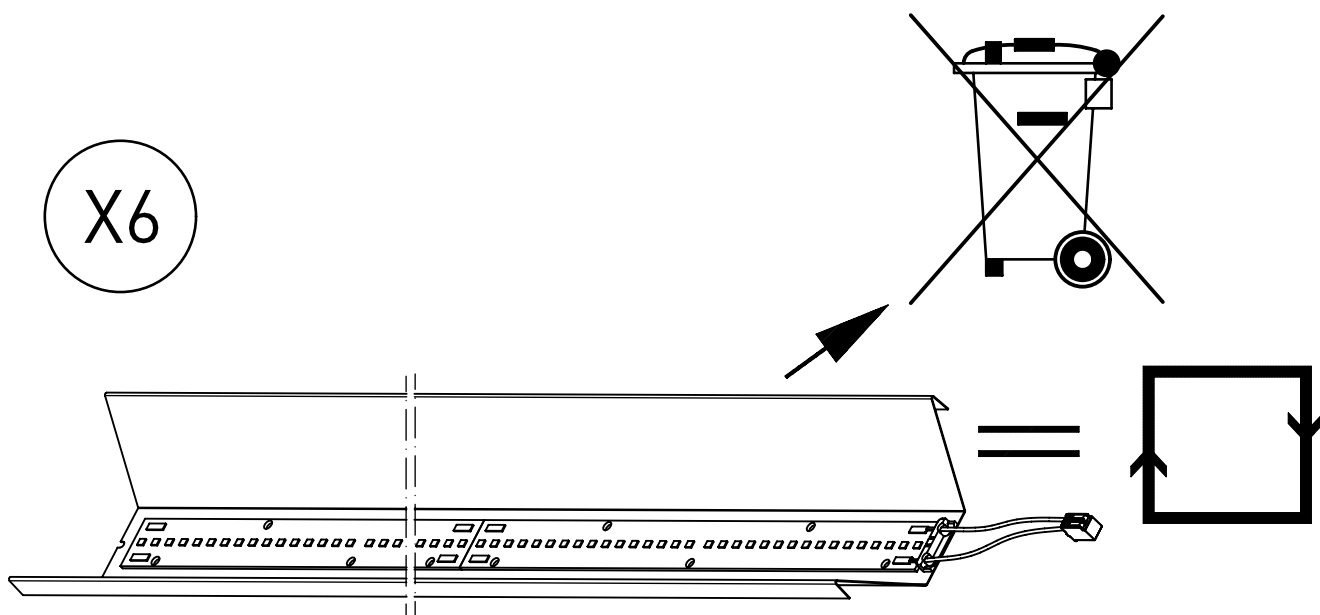




X7

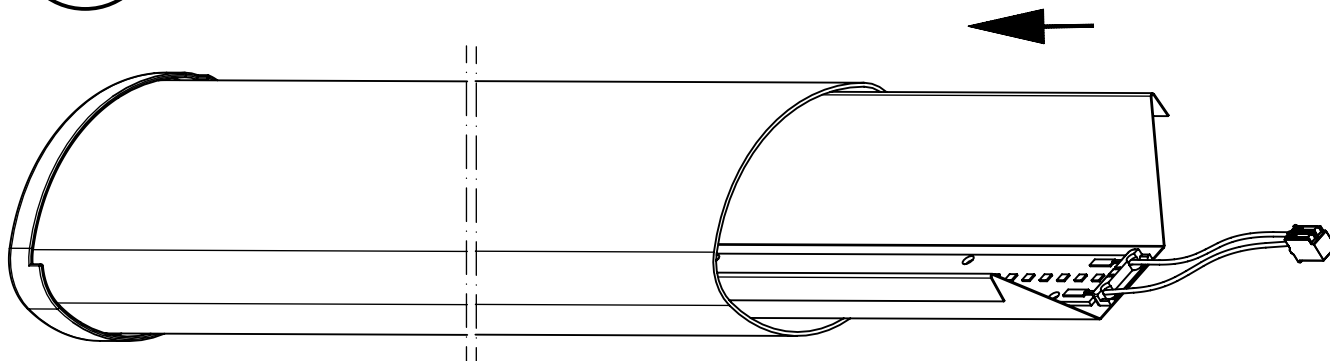


X8

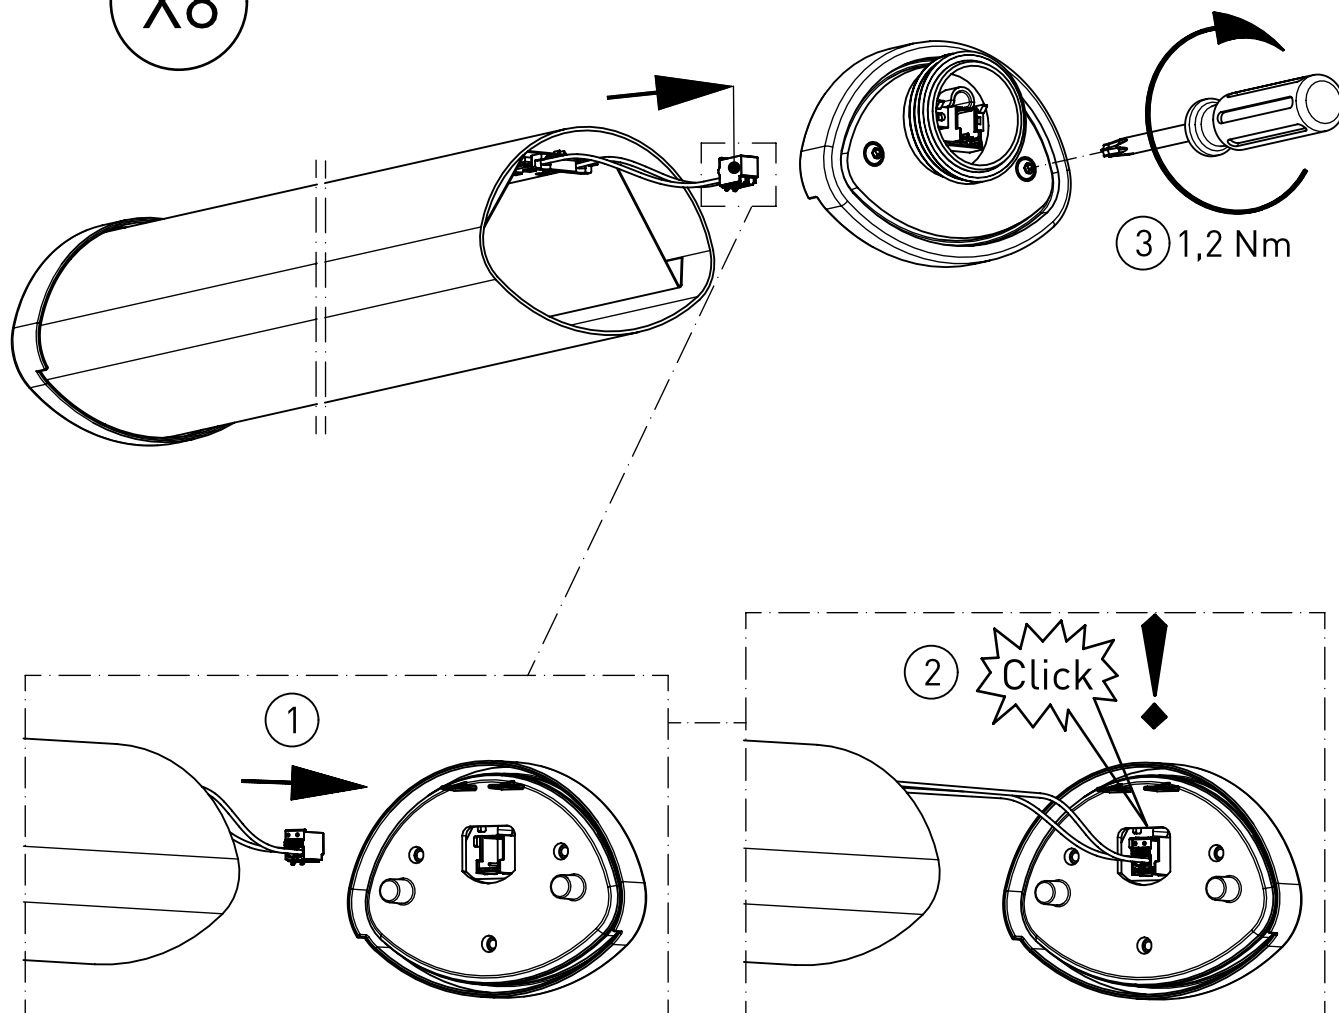



X9.1

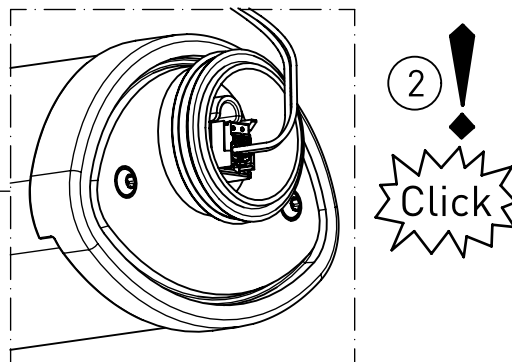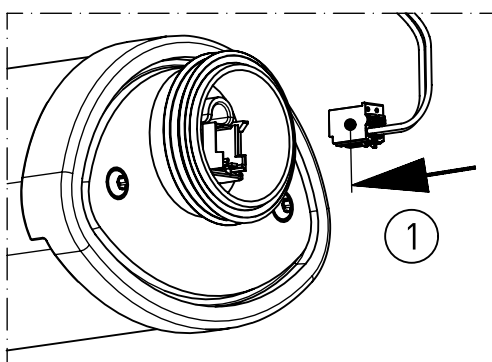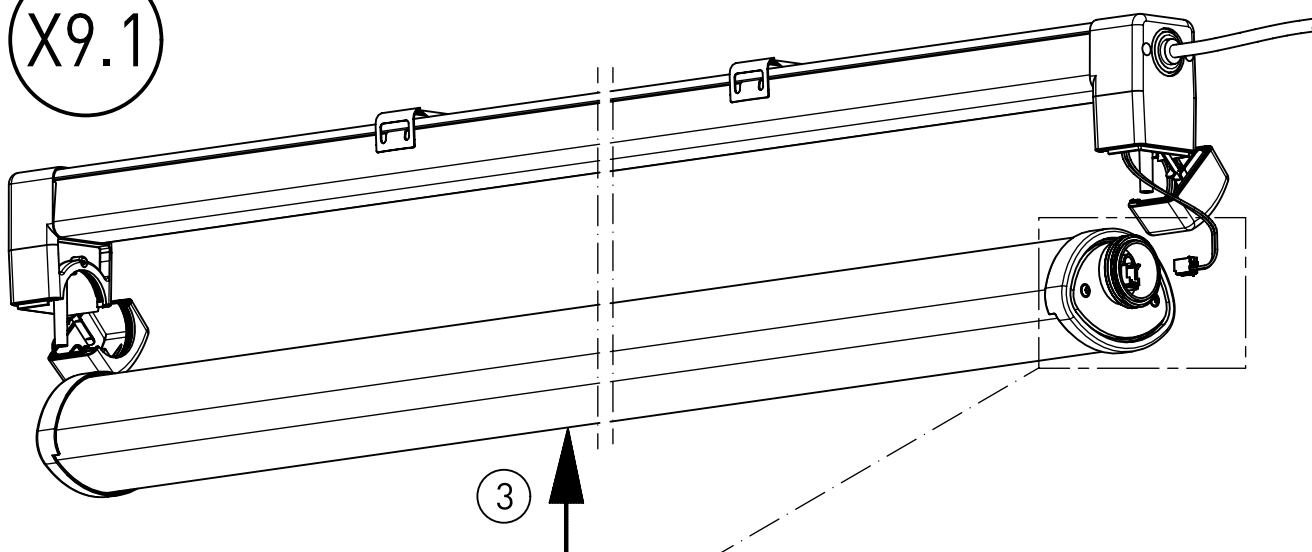


X9.2

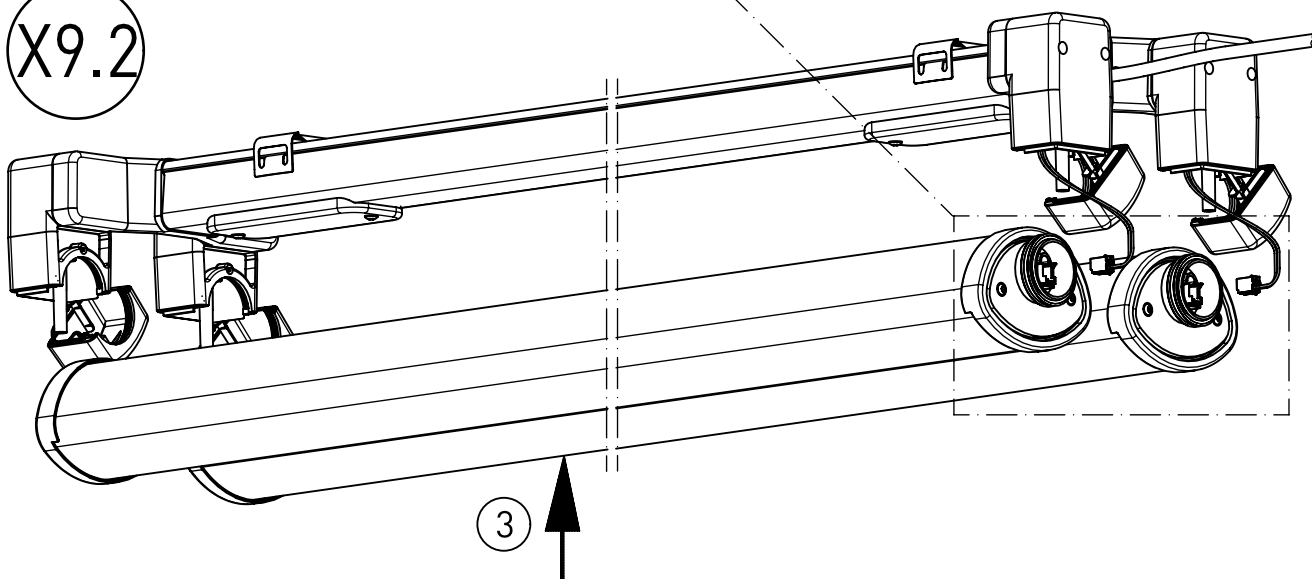

X10.1

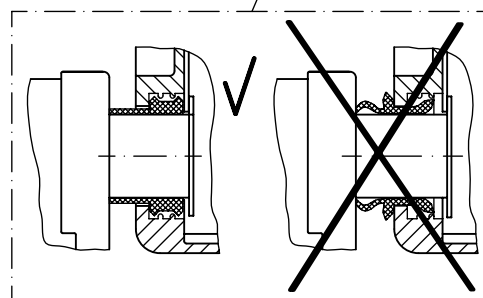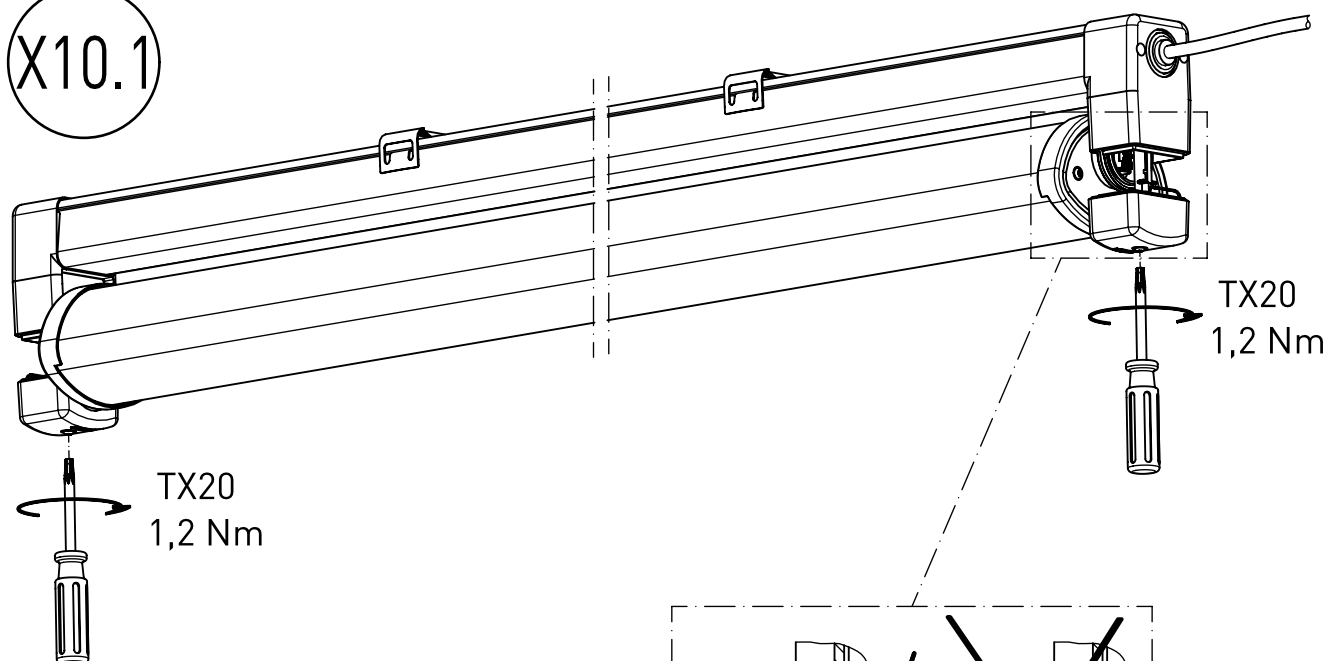

X10.2

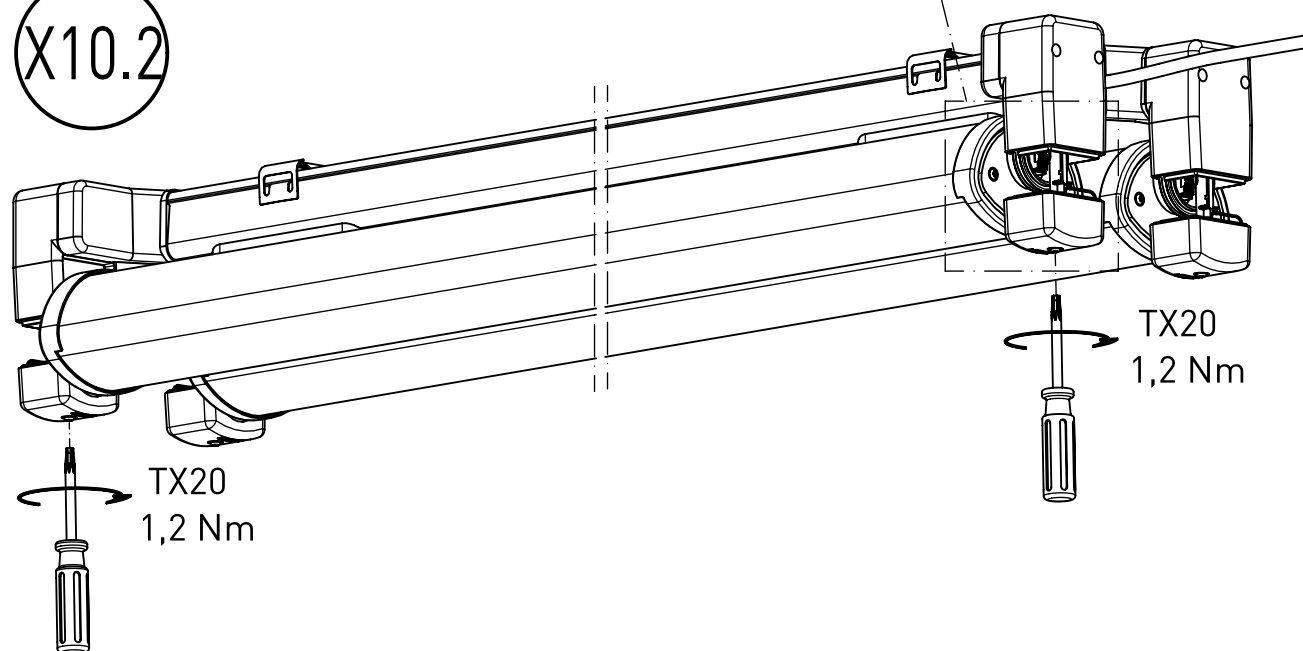

Einteilung der Notleuchten nach EN 60598-2-22

X	0/1	A	180
---	-----	---	-----

(a) (b) (c) (d)

- (a) Dieser Abschnitt beschreibt die Bauart der Notleuchte
X mit eingebauter Einzelbatterie
Z für zentrale Versorgung
- (b) Dieser Abschnitt beschreibt die Betriebsart der Notleuchte
0 Notleuchte in Bereitschaftschaltung
1 Notleuchte in Dauerschaltung
2 Kombinierte Notleuchte in Bereitschaftschaltung
3 Kombinierte Notleuchte in Dauerschaltung
4 Notleuchte für Mutter-/Tochterbetrieb in Bereitschaftschaltung
5 Notleuchte für Mutter-/Tochterbetrieb in Dauerschaltung
6 Tochternotleuchte
- (c) Dieser Abschnitt beschreibt die Einrichtungen der Notleuchte
A enthält eine Prüfeinrichtung
B enthält Fernausschaltung für Ruhe-Zustand
C enthält Fernausschaltmöglichkeit
D Leuchte für Arbeitsstätten mit besonderer Gefährdung
E Leuchte mit nicht austauschbarer Lampe bzw.
 nicht austauschbaren Lampen und/oder Batterie
- (d) Dieser Abschnitt gibt die Laufzeit im Notbetrieb in Minuten an,
gilt nur für Notleuchten mit Einzelbatterie
10 für die Angabe einer Betriebsdauer von 10 min.
60 für die Angabe einer Betriebsdauer von 1 h
120 für die Angabe einer Betriebsdauer von 2 h
180 für die Angabe einer Betriebsdauer von 3 h


Classification of emergency luminaires acc. EN 60598-2-22

X	0/1	A	180
---	-----	---	-----


(a) (b) (c) (d)

- (a) *This section describes the construction of the emergency luminaire*
X *with built- in single battery*
Z *for central battery supply*
- (b) *This section describes the operation mode of the emergency luminaire*
0 *emergency luminaire in standby mode*
1 *emergency luminaire in operation mode*
2 *combined emergency luminaire in standby mode*
3 *combined emergency luminaire in operation mode*
4 *emergency luminaire for master/slave function in standby mode*
5 *emergency luminaire for master/slave function in operation mode*
6 *slave function emergency luminaire*
- (c) *This section describes the equipment of the emergency luminaire*
A *includes a test device*
B *includes a remote switch-off for idle mode*
C *includes remote switch-off function*
D *luminaire for work areas with special hazard*
- (d) *This section indicates the time in minutes during emergency light operation, only for luminaires with single battery*
10 *for indicated operation time of 10 minutes*
60 *for indicated operation time of 1 hour*
120 *for indicated operation time of 2 hours*
180 *for indicated operation time of 3 hours*

660.9.

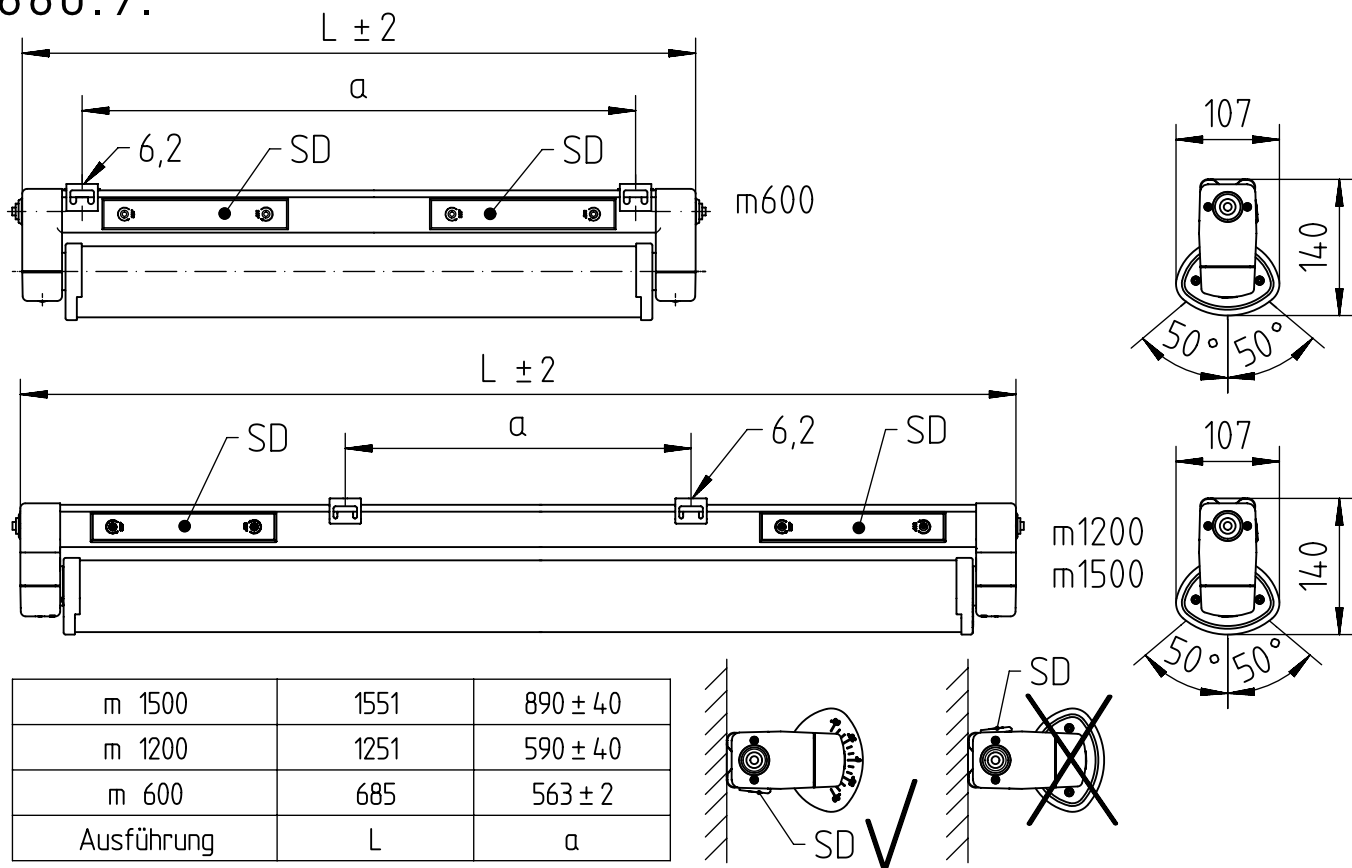

662.9.

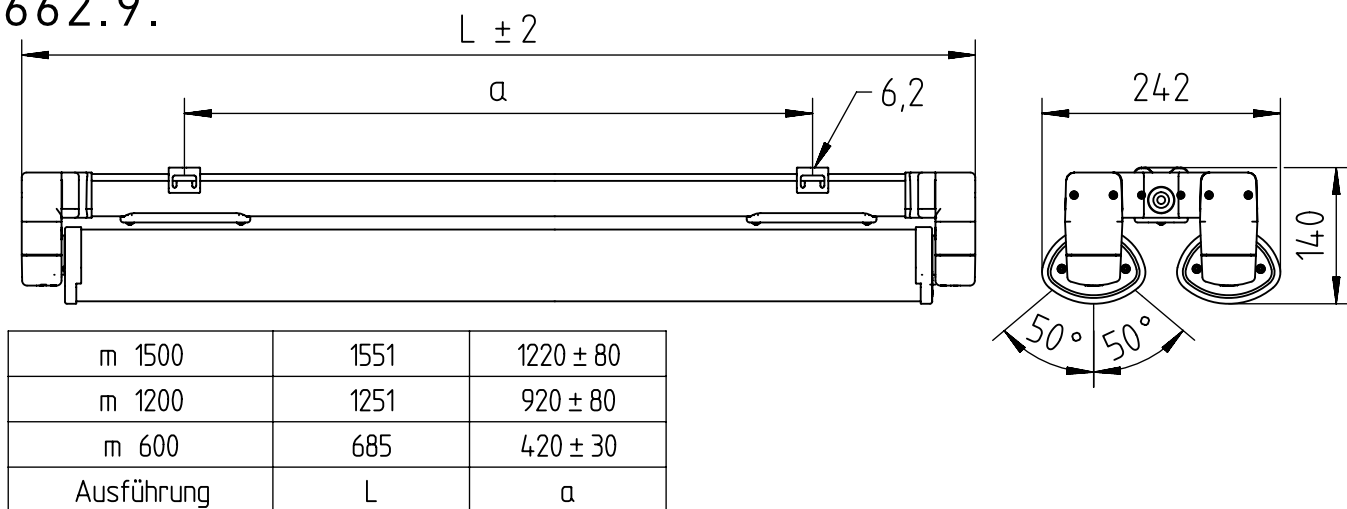

* = „Auch zur Verwendung in einer Umgebung, in der eine Ablagerung von leitfähigem Staub auf der Leuchte zu erwarten ist.“
 „Also for use in environments where an accumulation of conductive dust on the luminaire may be expected.“

NORKA

Norddeutsche Kunststoff-
und Elektrogesellschaft
Stäcker mbH & Co. KG

Lichttechnische Spezialfabrik

Kontakt
Weidestraße 122a
22083 Hamburg
Germany

Tel.: +49 40 513009-0
Fax: +49 40 513009-28
info@norka.com
www.norka.com